


NF

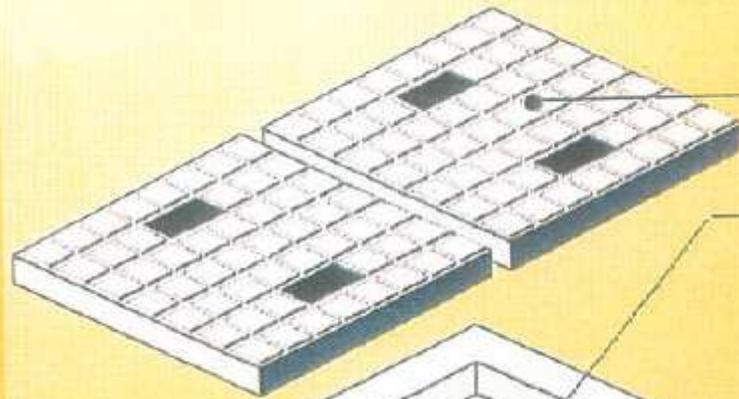

Tampon

Cadre

Crosse de descente

Exemple de support de câble (poteaux)

Anneau de tirage

Grand piédroit


Echelons de descente

Chainage

Petit piédroit

Masque

Radier

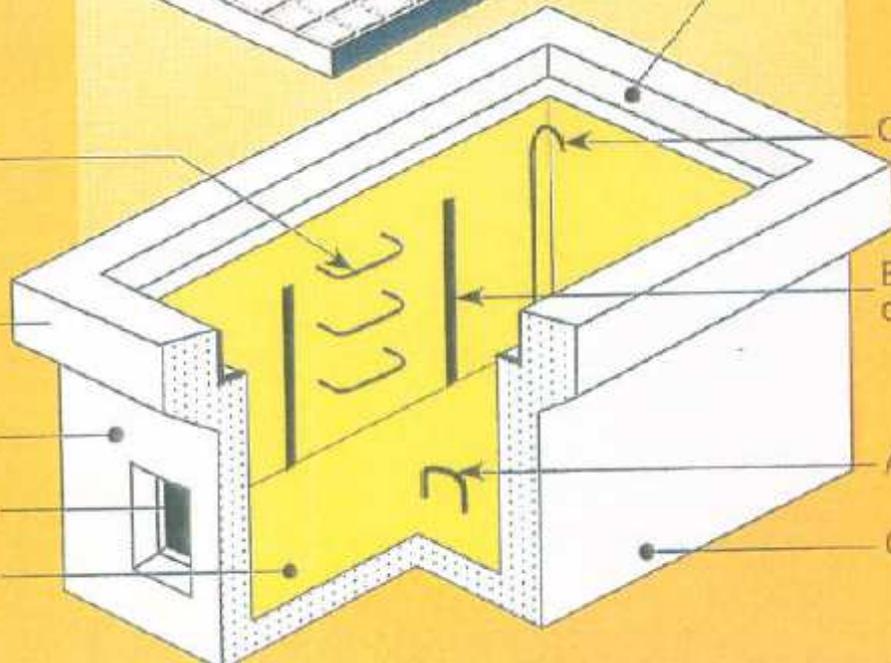

TYPE *	Dimensions intérieures (cm)			Poids Kgs	Equipements posés sur la chambre					Dispositif de fermeture **				
	L	I	H		Supports équerres	Poteaux	Anneaux	Echelons	Crosses	Cadres	Tampons			
											50 x 32	63 x 50	99 x 63	400 kN
L0T	42	24	30	120						●	●			
L1T	52	38	60	280	●●					●		●		
L2T	116	38	60	500	●●					●		●●		
L3T	138	50	60	640	●●					●		●●●		
L4T	187	52	60	820	●●					●		●●●●		
L5T	179	88	120	1740		●●	●●●	●●●	●	●			●●●	
L6T	242	88	120	2100		●●●	●●●	●●●	●	●			●●●●	
K1C	75	75	75	720	●●					●				●
K2C	150	75	75	1100	●●		●●●			●				●●
K3C	225	75	75	1520	●●		●●●			●				●●●

** le dispositif de fermeture ne fait pas partie de l'équipement d'une chambre défini dans la norme NF.P.98050

* Ces mêmes produits existent sans fond (Chambres à radier à reconstituer)

*Nos chambres de télécommunications préfabriquées
en béton armé sont étiquetées N.F. (Normes NF P-98050)*